


Заказать сдвигово-поворотный компенсатор типа 2СОПН от АО «НПП «Компенсатор»

mail@kompensator.ru или +7 (812) 346-88-98

Другие типы сдвигово-поворотных сильфонных компенсаторов для теплосетей [kompensator.ru](http://kompensator.ru)

## Сильфонные компенсаторы тип 2СОПН

### Тип 2СОПН

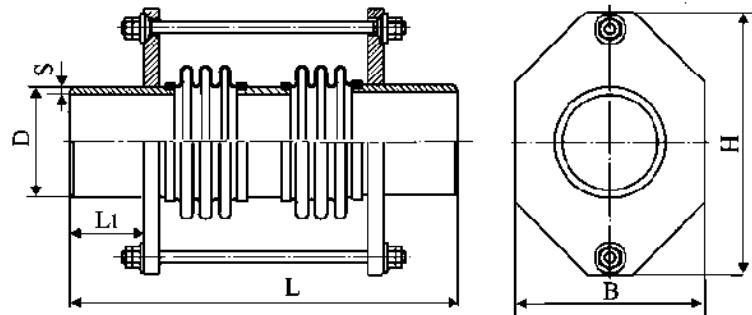

Компенсаторы двухсильфоные типа 2СОПН. Данные компенсаторы могут устанавливаться непосредственно в трубопроводы, проводящие воду (сетевая и питьевая) с температурой до 150 °C и скоростью до 8 м/с, нефть и нефтепродукты с температурой до 450 °C скоростью до 8 м/с, а также пар и газообразные среды, не вызывающие коррозию материалов компенсатора с температурой до 500 °C скоростью до 20 м/с.

С и

С и

Таблица 29\*

Условное обозначение	Условное давление PN, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	Условный проход DN, мм	Размеры, мм						Амплитуда сдвига, ± δ, мм при наработке 1000 циклов	Жесткость при сдвиге, C <sub>b</sub> , кН/м	Масса, кг
			D	s	L	L <sub>1</sub>	B	H			
2СОПН.T16-2,5-150	0,25 (2,5)	150	159	4,5	610	85	230	330	15	80	27
2СОПН.T16-16-150	1,6 (16)	150	159	4,5	610	80	230	295	16,5	140	53

\* Параметры сильфонных компенсаторов в таблице носят информационный характер, точные характеристики изделий уточняйте у технических специалистов завода;


\*\* Научная, материально-техническая база и испытательное оборудование завода позволяют поставлять не только серийную продукцию, но и изделия, проектируемые и производимые по индивидуальным заказам (по техническому заданию заказчика).

# Условное обозначение сильфонных компенсаторов общепромышленного назначения по техническим условиям ИЯНШ.З00260.04БТУ

Условное обозначение компенсаторов состоит из символов и численных значений основных параметров:

Условные символы типов и исполнений компенсаторов					
Тип	Символ	Присоединительная арматура	Символ	Конструктивное исполнение	Символ
Поворотный одноплоскостной	ПО	Патрубок под сварку (с двух сторон)	П	Базовое (сильфон + 2 патрубка или фланца)	Н
Поворотный пространственный	ПП	Фланец (с двух сторон)	Ф	С направляющим патрубком	Г
Сдвиговый пространственный	СП	Фланец с одной стороны, патрубок под сварку с другой стороны	Д	С защитным кожухом	К
Сдвигово-поворотный	С				
Сдвиговый одноплоскостной	СО	Патрубок под сварку с одной стороны, отвод под сварку с другой	ОП	С направляющим патрубком и защитным кожухом	М
Разгруженный универсальный	РУ				

## Схема условных обозначений компенсаторов

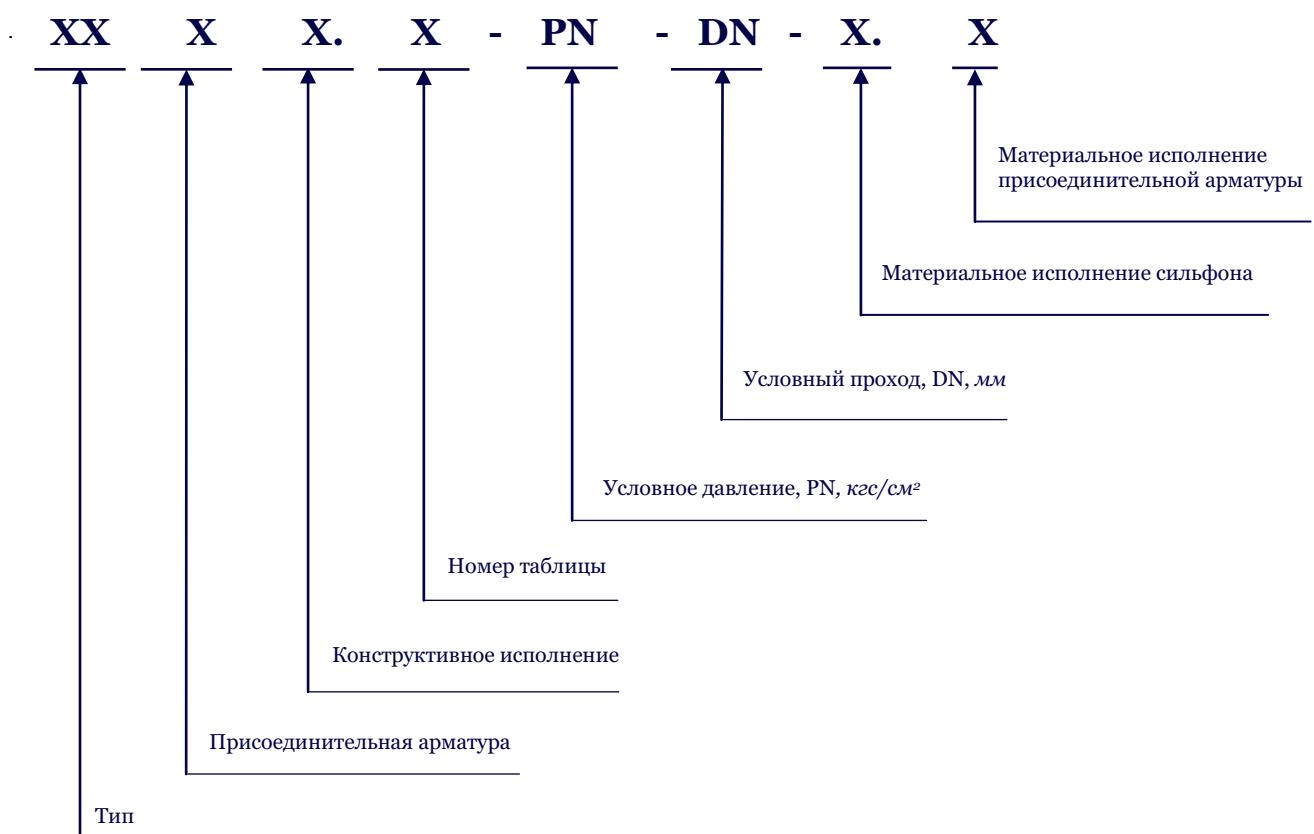

В зависимости от условий эксплуатации, материальное исполнение сильфонных компенсаторов должно оговариваться при заказе в соответствии нижеприведёнными таблицами:

Сильфон		
Вариант исполнения	Марка материала	Допустимая температура эксплуатации К (°C)
<b>1</b>	- наружные слои (со стороны окружающей среды) и внутренние слои (со стороны проводимой среды) из стали марки 05Х18Н10Т (08Х18Н10Т или 12Х18Н10Т) по ГОСТ 5632; - промежуточные слои из стали марки 08kp (08ps или 08ю) по ГОСТ 9045.	от 253 до 423 (от минус 20 до 150)
<b>2</b>	- все слои из стали марки 05Х18Н10Т (08Х18Н10Т или 12Х18Н10Т) по ГОСТ 5632;	от 20 до 773 (от минус 253 до 500)
<b>3</b>	- все слои из стали марки 10Х17Н13М2Т по ГОСТ 5632	от 20 до 773 (от минус 253 до 500)

Присоединительная арматура		
Вариант исполнения	Марка материала	Допустимая температура эксплуатации К (°C)
1	сталь 20 по ГОСТ 1050	от 253 до 698 (от минус 20 до 425)
2	сталь 17Г1С по ГОСТ 19281	от 233 до 748 (от минус 40 до 475)
3	сталь 09Г2С, 09Г2 по ГОСТ 19281	от 203 до 748 (от минус 70 до 475)
4	сталь 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632	от 20 до 823 (от минус 253 до 550)
5	сталь 10Х17Н13М2Т по ГОСТ 5632	от 20 до 823 (от минус 253 до 550)
6	сталь 15Х5М по ГОСТ 20072	от 223 до 873 (от минус 50 до 600)

### Пример записи при заказе:

Пример записи при заказе и в другой документации поворотного пространствен сильфонного компенсатора на условное давление PN1,6 МПа (16 кгс/см<sup>2</sup>), условным проходом DN 500, присоединение к трубопроводу под сварку, конструктивное исполнение, материальное исполнение сильфона (все слои из стали марки 05Х18Н10Т), материальное исполнение присоединительной арматуры (сталь 20):  
**«Компенсатор сильфонный ПППН.Т7-16-500-2.1 по ИЯНШ.300260.046 ТУ».**

Основные параметры и характеристики проводимой среды изделий по ИЯНШ.300260.046 ТУ

Проводимая среда	Температура проводимой среды, макс., К (°C)	Скорость проводимой среды, м/с
Вода пресная сетевая, вода питьевая, сырая нефть, нефтепродукты	723 (450)	8 не более
Пар, природный газ, газообразные среды, не вызывающие коррозию материалов компенсатора	773 (500)	80 не более
<b>Примечание:</b>		
1. Допустимое содержание хлор-ионов в пресной воде – в проводимой среде для компенсаторов, устанавливаемых в тепловые сети – не более 250 мг/л. 2. Допускается использовать компенсаторы на других проводимых средах, не способных вызывать сульфидно-коррозионное растрескивание		